

## ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА»


### Рекомендации по монтажу узла учёта холодной воды собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирном доме

1. В квартире устанавливаются приборы учёта Ø 15 мм во всех местах присоединения к общей водопроводной сети здания.
2. Место установки прибора учёта должно гарантировать его эксплуатацию без возможных механических повреждений, в удобном и легкодоступном для осмотра и ремонта месте (помещении), обеспеченном надёжной гидроизоляцией, с освещением, достаточным для снятия показаний, с температурой не ниже +4° С.
3. Узел учёта должен быть смонтирован так, чтобы к нему был легкий доступ для считывания показаний (без использования зеркала или лестницы), монтажа, обслуживания.
4. Прибор учёта должен быть расположен так, чтобы направление, указанное стрелкой на корпусе прибора учёта, совпало с направлением потока воды в трубопроводе.
5. Перед прибором учёта должен быть установлен фильтр для очистки воды. После узла учёта по ходу движения воды должен быть установлен обратный клапан диаметром, соответствующим калибру прибора учёта.
6. Предусмотреть для успокоения потока прямолинейный участок трубопровода длиной пять условных диаметров перед прибором учёта холодной воды, а также прямолинейный участок длиной два условных диаметра после прибора учёта холодной воды для уменьшения погрешностей. Если иное не предусмотрено паспортом прибора учёта.
7. На муфтовых соединениях должны быть предусмотрены устройства для обеспечения возможности пломбирования.
8. К установке допускаются только те приборы учёта, которые внесены в Государственный реестр средств измерительной техники. В случае отсутствия приборов учёта в реестре, их необходимо направить на аттестацию для прохождения соответствующей поверки.
9. Прибор учёта является составляющей частью узла учёта. При отсутствии обводной линии на время поверки, предусмотреть вставку с резьбами.
10. При наличии в здании системы централизованного горячего водоснабжения, у потребителя должны быть установлены приборы учёта на трубопроводах как холодной, так и горячей воды.

## ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. Приобретать и устанавливать приборы учёта холодной воды, которые внесены в Государственный реестр средств измерительной техники за счёт собственных средств.
2. Производить за счёт собственных средств государственную поверку приборов учёта в установленные сроки, указанные в паспорте прибора учёта. Приборы учёта, не имеющие соответствующего клейма Госстандарта, к установке и эксплуатации не допускаются.
3. Хранить документацию, относящуюся к установке прибора учёта (паспорт, технические условия, проект на установку, акт принятия в эксплуатацию прибора учёта).
4. Содержать приборы учёта, внутренние водопроводные сети и оборудование в исправном состоянии.
5. Обеспечивать доступ представителей ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА» по служебным удостоверениям к прибору учёта, водопроводным устройствам и оборудованию.
6. Нести ответственность за целостность и сохранность прибора учёта холодной воды, пломб и соединений, запорной арматуры и другого оборудования узла учёта независимо от места его расположения.

### Типовая схема монтажа узла учёта холодной воды

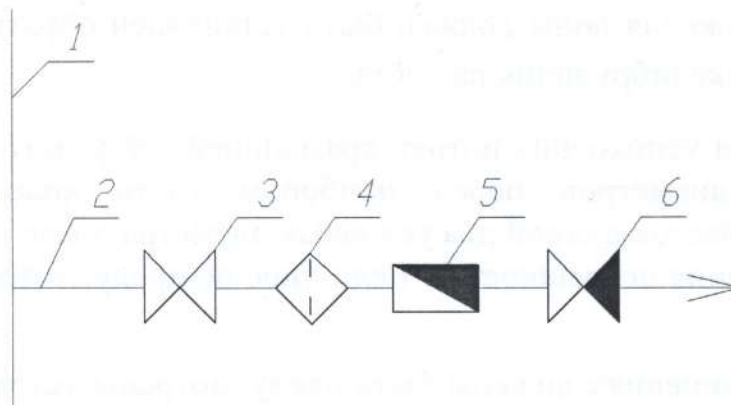

1. Распределительная сеть
2. Водопроводный ввод
3. Вентиль запорный (кран шаровой)
4. Фильтр
5. Прибор учёта
6. Обратный клапан

Врио главного инженера  
ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА»



*Д.А. Хрошов*

Потребитель \_\_\_\_\_